

# 校正証明書

試験実施日 2024 年 1 月 22 日 ( 月 )

室温 21.4 °C 湿度 49 %

名称	電圧三相保護リレー試験器	形式	REX4710A
製造者	エヌエフ回路設計ブロック	製造番号	314000
製造年月	- 年	校正有効期限	2025年1月
定格	AC 0~250V		

所有者	長谷川電気管理事務所												
住所	埼玉県春日部市西金野井100-27												
校正項目	電圧、周波数、カウンタ、位相角												
校正方法	日本の公的校正機関(JEMIC、JQA、JCSS等)またはNIST等、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に対してトレーサビリティーが保たれた標準器との比較により行う。												
校正室の環境条件	JEMIS 017(日本電気計測器工業会規格)温湿度管理 電気標準室の環境条件クラスC級 温度 $23 \pm 5$ °C 湿度35%~75%とする。 <table border="1"><thead><tr><th>環境標準器</th><th>名称</th><th>型式</th><th>製造番号</th><th>校正有効期限</th></tr></thead><tbody><tr><td>デジタル温湿度計</td><td>A-230-W</td><td>23A060</td><td>2024年3月</td></tr></tbody></table>				環境標準器	名称	型式	製造番号	校正有効期限	デジタル温湿度計	A-230-W	23A060	2024年3月
環境標準器	名称	型式	製造番号	校正有効期限									
デジタル温湿度計	A-230-W	23A060	2024年3月										
校正実施場所	茨城県つくば市臼井1954-1 つくば電気管理事務所 試験室												
付記	指示値は校正対象機器の示す値、標準値は入力した値または標準計器が示す値とする。												

上記の測定器は当社の校正機器によって校正され、  
校正作業における検査または試験の結果は  
仕様を満足しています。

この校正に使用した校正機器は、国家標準或いは  
国際標準へのトレーサビリティーがとれていることを  
証明します。


つくば電気管理事務所  
代表 鈴木 研志  
〒300-4211 茨城県つくば市臼井2025



# トレーサビリティ体系図

試験実施日 2024 年 1 月 22 日 ( 月 )

室温 21.4 °C 湿度 49 %

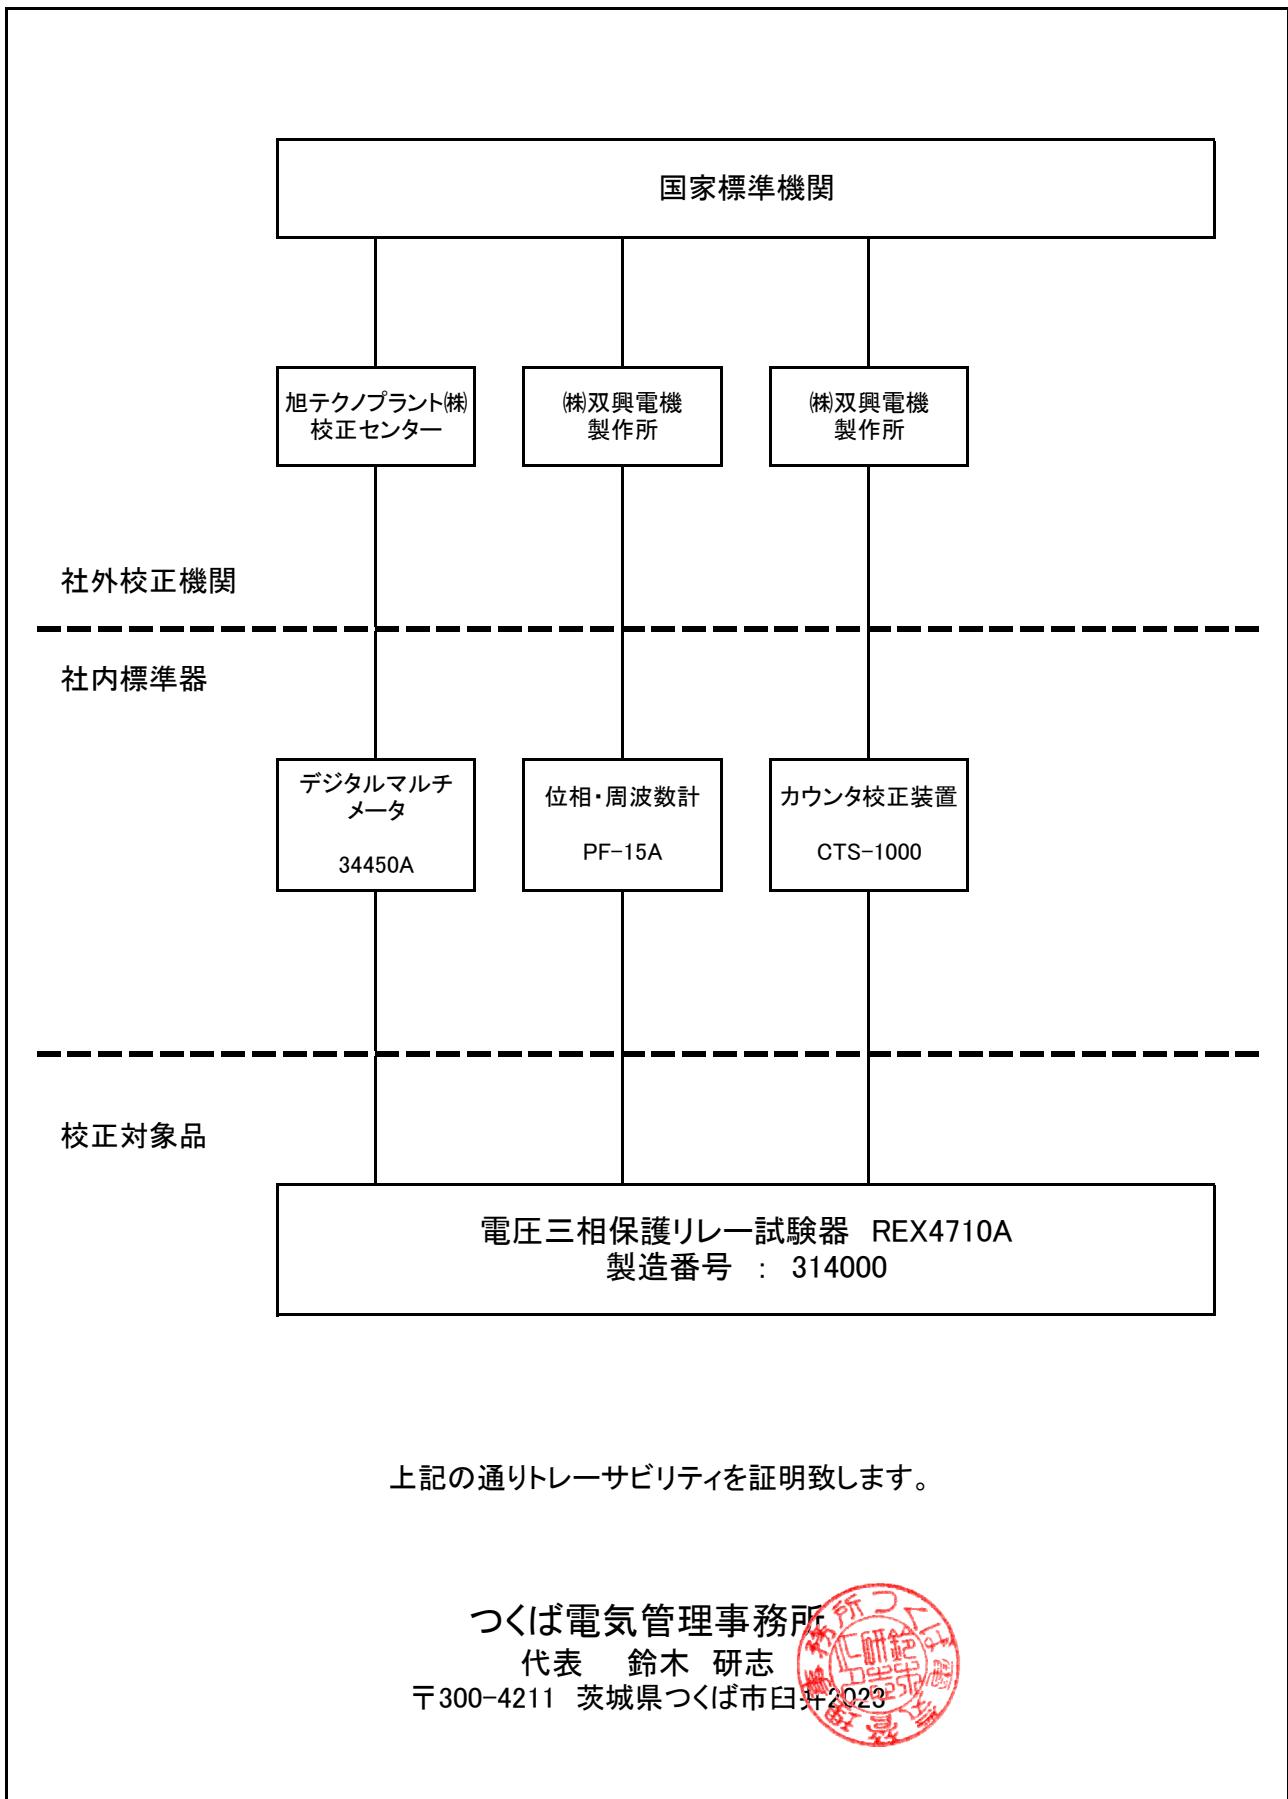

# 校正試験成績書

試験実施日 2024 年 1 月 22 日 ( 月 )

室温 21.4 °C 湿度 49 %

試験実施者 鈴木 研志

名称	電圧三相保護リレー試験器	形式	REX4710A
製造者	エヌエフ回路設計ブロック	製造番号	314000
製造年月	- 年	校正 有効期限	2025年1月
定格	AC 0~250V		

## 1. 直流電圧出力 (無)

### 1.1 電圧出力 1

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
- V	- V	- V	- V	- V	-
- V	- V	- V	- V	- V	-
- V	- V	- V	- V	- V	-

### 1.2 電圧出力 2

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
- V	- V	- V	- V	- V	-
- V	- V	- V	- V	- V	-
- V	- V	- V	- V	- V	-

### 1.3 電圧出力 3

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
- V	- V	- V	- V	- V	-
- V	- V	- V	- V	- V	-
- V	- V	- V	- V	- V	-

精度 : フルスケール±1%

## 2. 交流電圧出力

### ●出力周波数50Hz

### 2.1 電圧出力 1

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
40 V	40.00 V	39.80 V	40.20 V	39.98 V	良
125 V	125.00 V	124.38 V	125.62 V	124.9 V	良
250 V	250.00 V	248.75 V	251.25 V	249.9 V	良

### 2.2 電圧出力 2

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
40 V	40.00 V	39.60 V	40.40 V	40.00 V	良
125 V	125.00 V	123.75 V	126.25 V	125.0 V	良
250 V	250.00 V	247.50 V	252.50 V	250.1 V	良

### 2.3 電圧出力 3

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
40 V	40.00 V	39.60 V	40.40 V	39.96 V	良
125 V	125.00 V	123.75 V	126.25 V	124.9 V	良
250 V	250.00 V	247.50 V	252.50 V	249.8 V	良

精度 : フルスケール±0.5%

# 校正試験成績書

試験実施日 2024 年 1 月 22 日 ( 月 )

室温 21.4 °C 湿度 49 %

試験実施者 鈴木 研志

名称	電圧三相保護リレー試験器	形式	REX4710A
製造者	エヌエフ回路設計ブロック	製造番号	314000
製造年月	- 年	校正 有効期限	2025年1月
定格	AC 0~250V		

## 3.位相特性

### 3.1 「電圧出力3」を基準とした「電圧出力 1」相対位相

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
125Vレンジ	0.0 °	359.7 °	0.3 °	0.0 °	良
出力	150.0 °	149.7 °	150.3 °	150.2 °	良
125.00V	210.0 °	209.7 °	210.3 °	210.2 °	良

### 3.2 「電圧出力1」を基準とした「電圧出力 2」相対位相

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
125Vレンジ	0.0 °	359.9 °	0.3 °	0.0 °	良
出力	150.0 °	149.9 °	150.3 °	150.1 °	良
125.00V	210.0 °	209.9 °	210.3 °	210.2 °	良

### 3.3 「電圧出力2」を基準とした「電圧出力 3」相対位相

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
125Vレンジ	0.0 °	359.9 °	0.3 °	0.0 °	良
出力	150.0 °	149.9 °	150.3 °	150.1 °	良
125.00V	210.0 °	209.9 °	210.3 °	210.2 °	良

精度 : ±0.3°

## 4.出力周波数確度

### 4.1 電圧出力 1

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
125Vレンジ	45.000 Hz	44.9865 Hz	45.0013 Hz	45.000 Hz	良
出力	50.000 Hz	49.9985 Hz	50.0015 Hz	50.000 Hz	良
125.00V	55.000 Hz	54.9835 Hz	55.0016 Hz	55.000 Hz	良

### 4.2 電圧出力 2

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
125Vレンジ	45.000 Hz	44.9865 Hz	45.0013 Hz	45.000 Hz	良
出力	50.000 Hz	49.9985 Hz	50.0015 Hz	50.000 Hz	良
125.00V	55.000 Hz	54.9835 Hz	55.0016 Hz	55.000 Hz	良

### 4.3 電圧出力 3

レンジ	指示値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	標準値	判定(良/不良)
125Vレンジ	45.000 Hz	44.9865 Hz	45.0013 Hz	45.000 Hz	良
出力	50.000 Hz	49.9985 Hz	50.0015 Hz	50.000 Hz	良
125.00V	55.000 Hz	54.9835 Hz	55.0016 Hz	55.000 Hz	良

精度 : ±30ppm(0.003%)以内

# 校正試験成績書

試験実施日 2024 年 1 月 22 日 ( 月 )

室温 21.4 °C 湿度 49 %

試験実施者 鈴木 研志

名称	電圧三相保護リレー試験器	形式	REX4710A
製造者	エヌエフ回路設計ブロック	製造番号	314000
製造年月	- 年	校正 有効期限	2025年1月
定格	AC 0~250V		

## 5. カウンタ

標準器値	基準範囲(最小値)	基準範囲(最大値)	指示値	判定(良/不良)
1000 msec	999.8 msec	1000.2 msec	999.8 msec	良

確度 : -0.2ms ~ +0.2msec

## 6. 動作、各機能検査

検査項目	判定(良/不良)	備考
電源回路	良	
試験回路	良	
電圧出力回路	良	
電流出力回路	-	
補助電源	-	
カウンタ回路	良	
絶縁抵抗	良	
外観	良	

## 8. 校正使用機器

名称	型式	製造番号	有効期限
デジタルマルチメーター	34450A	MY57112333	2024年3月
位相・周波数計	PF-15A	9361029	2024年3月
カウンタ校正装置	CTS-1000	17C110032	2024年3月

つくば電気管理事務所

